



COMUNE DI MOLTRASIO

PROGETTO PER IL NUOVO LUNGOLAGO CAMPO 2 MOLTRASIO

PROGETTO DEFINITIVO

(Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50–Codice dei contratti pubblici)

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA QE01



Melzi Gian Luca

1 2 3 4 5 6 7 8

A

A

B

B

C

C

D


D

E

E

F

F



				DATA	30/04/2021					QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBL.		
				DISEG.	GLS							
				VISTO	GNM							
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	LSM	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:		QE01	ED301-00.DWG	FOGLIO 1 DI 7
												SEGUE 4

1 2 3 4 5 6 7 8

DATI DI RIFERIMENTO		
TIPO/STRUTTURA	QUADRO IN POLICARBONATO CON PORTA TRASPARENTE	
CONDIZIONE DI INSTALLAZIONE	DA ESTERNO A PARETE	
GRADO DI PROTEZIONE	[IP]	IP65
DIMENSIONI [L,H,P]	[mm]	600x800x250
MODULI INSTALLABILI	[N°]	96
CIRCUITO	TRIFASE + NEUTRO	
TENSIONE NOMINALE DI FUNZIONAMENTO Ue	[V]	230
TENSIONE NOMINALE DEI CIRCUITI AUSILIARI Ui	[V]	230/24
FREQUENZA	[Hz]	50
CORRENTE DI CORTO CIRCUITO Icc	[KA]	10 (EN 60898)
TIPO DI MESSA A TERRA	TT	

LEGENDA SIMBOLI		
Simbolo	Descrizione	Quantità
	Terra	1
	Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter.differ.	10
	Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter.	1
	Conduttura monofase con conduttore neutro	7
	Conduttura monofase con conduttore di neutro e terra	5
	Contatore di energia attiva	1
	Scaricatore	1
	Interruttore di manovra con fusibile incorporato	1
	Equipotenzialita'	9

Formazione linea	Tipo di cavo	Lunghezza
2x(1x2.5)	FG17 450/750 V	1 m
3G2.5	FG16OR16 0.6/1 kV	500 m

LE DIMENSIONI E LE VERIFICHE DI SOVRATEMPERATURA DEL QUADRO ELETTRICO DEVONO ESSERE CONFORMI ALLE NORME CEI 17-113, CEI 17.114 E 23-51

LO SCHEMA COSTRUTTIVO COMPLETO DI LOGICA AUSILIARIA SARA' REALIZZATO NELLA FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA.

				DATA	30/04/2021					QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBL.			
				DISEG.	GLS								
				VISTO	GNM								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	LSM	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:			QE01	ED301-00.DWG	FOGLIO 2 DI 7
1		2		3		4		5	6	7	8	SEGUE 4	


1	2	3	4	5	6	7	8					
Zona Quadro	Sigla utenza	Tipo	Coll. fasi	Pn [kW]	Coef.	Pd [kW]	Coef.Trasf.	Carichi	Ptrasf [kW]	Ptot [kW]	Pdisp [kW]	
A	QE parco QE01	Analizzatore	1	1	0	1	0	1	1	0	5,78	5,78
	QE parco QE01	U1	1	1	0,21	1	0,21	1	1	0,233	2,31	2,08
	QE parco QE01	U2	1	1	0,2	1	0,2	1	1	0,222	2,31	2,09
B	QE parco QE01	U3	1	1	0,2	1	0,2	1	1	0,222	2,31	2,09
	QE parco QE01	U4	1	1	0,1	1	0,1	1	1	0,111	2,31	2,2
	QE parco QE01	U5	1	1	0,1	1	0,1	1	1	0,111	2,31	2,2
	QE parco QE01	U6	1	1	0,1	1	0,1	1	1	0,111	2,31	2,2
C	QE parco QE01	RIS	1	1	0,21	0,5	0,105	1	1	0,117	3,7	3,58
	QE parco QE01	RIS	1	1	2	0,2	0,4	1	1	0,444	2,31	1,87

Legenda

Pn: potenza nominale dei carichi a valle dell'utenza.
Pd: potenza di dimensionamento dell'utenza.
Qn: potenza reattiva dei carichi a valle dell'utenza
Qrif: potenza reattiva nominale di rifasamento locale di un'utenza terminale
K tr: coefficiente di trasferimento potenza a monte.
Ptrasf: potenza trasferita a monte.


				DATA	30/04/2021				QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBL.			
				DISEG.	GLS							
				VISTO	GNM							
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	LSM	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	QE01	ED301-00.DWG		FOGLIO 3 DI 7
1		2		3		4		5	6	7	8	SEGUE 4

Da quadro	Fornitura BT
Tensione concatenata	400 V
Corrente I _k max	10 kA
Sistema	TT
Potenza totale	1.01 kW
Fattore di potenza	0.9
Corrente totale I _b	4.86 A
Res. terra impianto	20 ohm
Reat. terra fornitura	

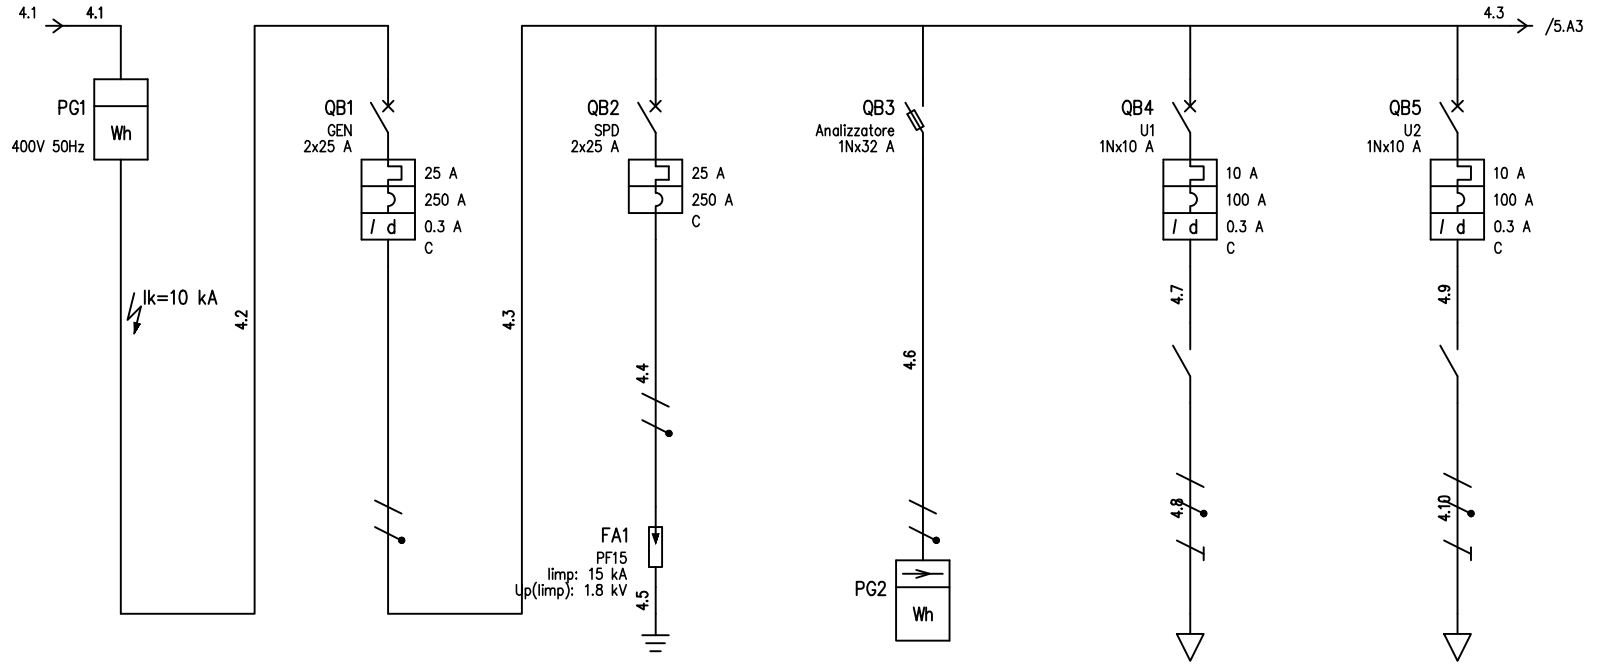


UTENZA	DENOMINAZIONE		Fornitura BT		Generale quadro QE02		Scaricatore di sovratensione		Analizzatore di rete		Linea illuminazione pali		Linea illuminazione percorso pedonale lago	
	SIGLA		GEN		SPD		Analizzatore		U1		U2			
	TIPO	POTENZA TOT. kVA	TT/L1-N	5.78	TT/L1-N		TT/L1-N	5.78	TT/L1-N	2.31	TT/L1-N	2.31	TT/L1-N	2.31
	POTENZA kW	I _b A	1.01	4.86	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9
COEF. CONTEMP.	COS φ	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE		ic60H-C - 25A+Vigi ic60 A 0,3 A		ic60N-C - 25A		SBI 1P+N 14X51		ic40N-C+Vigi ic40 A 0,3 A		ic40N-C+Vigi ic40 A 0,3 A			
	N.POLI	I _n A	2	25	2	25	1N	50	1N	10	10	1N	10	
	I _{th} A	I _{dn} A	25	0.3 Sel.	Gen.	25			10	0.3	Gen.	10	0.3	Gen.
	I _m (o curva) A	P _{di} kA	250	30	250	6		120	100	6	100	6	100	6
FUSIBILE	TIPO	E 9F14 AM32												
	CALIBRO	32												
CONTATTORE	TIPO													
	I _n A	P _n kW												
RELE' TERMICO	TIPO	SCHNEIDER ELECTRIC												
	TARATURA	PF15/3N/II												
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO	FG160R16 0.6/1 kV		FG160R16 0.6/1 kV										
	FORMAZIONE	3G2.5		3G2.5										
	LUNGHEZZA	100		100										
	I _z	25		25										
	C.d.T. a I _n %	C.d.T. a I _b %	7.79	0.784	7.79	0.746								
	Z _k mΩ	Z _s mΩ	38.5		38.5		38.5		1616.1		1616.1		1616.1	
	I _k trifase/monof. kA	I _{k1} fase/terra kA	10	6	6	6	6		0.143		0.143		0.143	
NUMERAZIONE MORSETTIERA														

DATA	30/04/2021					QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBL.					
DISEG.	GLS										
VISTO	GNM										
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR. LSM	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	QE01	ED301-00.DWG	FOGLIO 4 DI 7	SEGUE 4

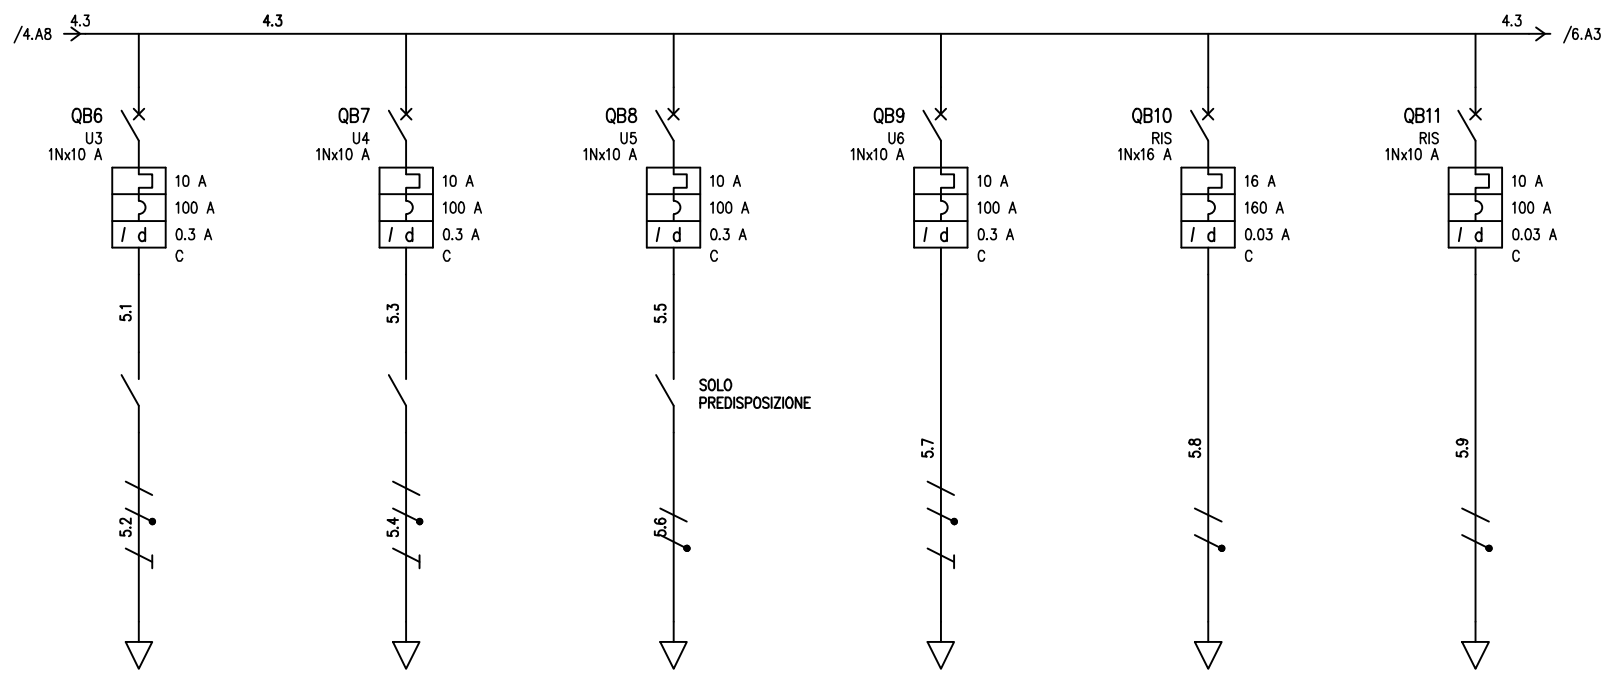

UTENZA	DENOMINAZIONE		Linea illuminazione verde decorativa		Linea illuminazione scale		Linea illuminazione panche-arredo		Linea irrigazione		Riserva		Riserva		
	SIGLA		U3		U4		U5		U6		RIS		RIS		
	TIPO	POTENZA TOT. kVA	TT/L1-N	2.31	TT/L1-N	2.31	TT/L1-N	2.31	TT/L1-N	2.31	TT/L1-N	3.7	TT/L1-N	2.31	
	POTENZA kW	lb	A	0.2	0.962	0.1	0.481	0.1	0.481	0.1	0.481	0.21	0.505	2	1.92
COEF. CONTEMP.	COS φ		1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	0.5	0.9	0.2	0.9	
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE														
	TIPO		iC40N-C+Vigi iC40 A 0,3 A		iC40N-C+Vigi iC40 A 0,3 A		iC40N-C+Vigi iC40 A 0,3 A		iC40N-C+Vigi iC40 A 0,3 A		iC40N-C+Vigi iC40 A 0,3 A		iC40N-C+Vigi iC40 A 0,03 A		
	N.POLI	In	1N	10	1N	10	1N	10	1N	10	1N	16	1N	10	
	Ith	Idn	TIPO DIFF.	10	0.3	Gen.	10	0.3	Gen.	10	0.3	Gen.	16	0.03	Gen.
Im (o curva)		Pdi	kA	100	6	100	6	100	6	100	6	160	6	100	6
FUSIBILE	TIPO														
CALIBRO		A													
CONTATTORE	TIPO														
	In	Pn	kW												
RELE' TERMICO	TIPO														
	TARATURA		A												
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO		FG160R16 0.6/1 kV		FG160R16 0.6/1 kV		FG160R16 0.6/1 kV		FG160R16 0.6/1 kV						
	FORMAZIONE		3G2.5		3G2.5		3G2.5		3G2.5						
	LUNGHEZZA		m		100		100		100						
	Iz		A		25		25		25						
	C.d.T. a In	%	C.d.T. a Ib	%	7.79	0.746	7.79	0.373	7.79	0.373					
	Zk	mΩ	Zs	mΩ	1616.1		1616.1		1616.1						
	Ik trifase/monof. kA	Ik1 fase/terra	kA		0.143		0.143		0.143						
NUMERAZIONE MORSETTIERA															

DATA	30/04/2021						QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBL.			
DISEG.	GLS								+QE parco.QE01	
VISTO	GNM								QE01	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR. LSM	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	ED301-00.DWG		FOGLIO 5 DI 7
										SEGUE 4

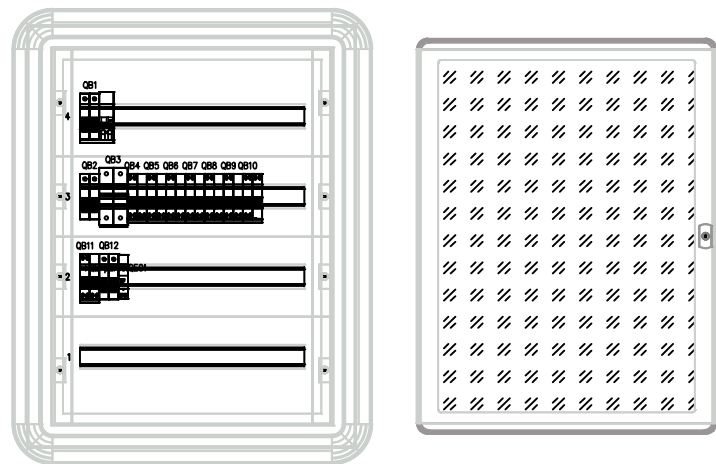

				DATA	30/04/2021				QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBL.			
				DISEG.	GLS							
				VISTO	GNM							
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	LSM	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	QE01	ED301-00.DWG	FOGLIO	7 DI 7
1		2		3		4		5	6	7	8	4
											SEGUE	