

REVISIONE	DATA	MODIFICHE
A		
B		
C		

COMUNE DI CASNATE CON BERNATE

NUOVO PALAZZINA SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VERDI

PROPRIETA': Comune di Casnate con Bernate - Piazza San Carlo n°1, 22070 Casnate con Bernate (CO)

PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

IL PROGETTISTA:

TSI S.R.L.
DOTT.ING. DANIELE BELLOCCHI
ALBO INGEGNERI COMO N. 1655
VIA LEOPARDI, 39 - GRANDATE (CO) - TEL 031 451419
EMAIL : INFO@TSISRL.NET

<u>SCHEMA QUADRO ELETTRICO DI SEZIONAMENTO QESEZ</u>	REV:	IE03
	DATA: 31.07.2024	
	SCALA: //	RIF.FILE: 240675-IE03-SQ-00

IL PROPRIETARIO :


IL PROGETTISTA e D.L. :

D.L. C.A. :

L'IMPRESA OPERE IN C.A. :


SIMBOLO SYMBOL	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	SIMBOLO SYMBOL	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	SIMBOLO SYMBOL	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
	INTERRUTTORE	SWITCH		CONTATTO NORMALMENTE APERTO	NORMALLY OPEN CONTACT		CONTATTO NORMALMENTE APERTO TEMPORIZZATO ALLA DISECCITAZIONE	NORMALLY OPEN CONTACT TIMING THE CLOSURE WHEN DE-ENERGIZED
	INTERRUTTORE AUTOMATICO	AUTOMATIC SWITCH		CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO	NORMALLY CLOSED CONTACT		CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO TEMPORIZZATO ALLA DISECCITAZIONE	NORMALLY CLOSED CONTACT TIMING THE CLOSURE WHEN DE-ENERGIZED
	SEZIONATORE	KNIFE SWITCH		CONTATTO DI SCAMBIO	CHANGE-OVER CONTACT		CONTATTO NORMALMENTE APERTO TEMPORIZZATO ALL' ECCITAZIONE ED ALLA DISECCITAZIONE	NORMALLY OPEN CONTACT TIMING THE CLOSURE WHEN ENERGIZED AND DE-ENERGIZED
	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE	KNIFE SWITCH MANOVRE SWITCH		CONTATTO NORMALMENTE APERTO INTERRUTTORE SALVAMOTORE	NORMALLY OPEN CONTACT MOTOR SAVER SWITCH		CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO TEMPORIZZATO ALL' ECCITAZIONE ED ALLA DISECCITAZIONE	NORMALLY CLOSED CONTACT TIMING THE CLOSURE WHEN ENERGIZED AND DE-ENERGIZED
	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE CON BLOCCO PORTA	KNIFE SWITCH MANOVRE SWITCH WITH DOOR LOCKING		CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO INTERRUTTORE SALVAMOTORE	NORMALLY CLOSED CONTACT MOTOR SAVER SWITCH		CONTATTO NORMALMENTE APERTO SENSORE DI TEMPERATURA	NORMALLY OPEN CONTACT TEMPERATURE SENSOR
	SEZIONATORE CON FUSIBILE	KNIFE SWITCH WITH INCORPORATED FUSE		CONTATTO NORMALMENTE APERTO RELE' TERMICO	NORMALLY OPEN CONTACT THERMAL RELAY		CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO SENSORE DI TEMPERATURA	NORMALLY CLOSED CONTACT TEMPERATURE SENSOR
	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE CON FUSIBILE	MANOVRE SWITCH WITH INCORPORATED FUSE		CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO RELE' TERMICO	NORMALLY CLOSED CONTACT THERMAL RELAY		CONTATTO NORMALMENTE APERTO SENSORE DI PRESSIONE	NORMALLY OPEN CONTACT PRESSURE SENSOR
	FUSIBILE	FUSE		CONTATTO NORMALMENTE APERTO THERMOSTATO AMBIENTE	NORMALLY OPEN CONTACT THERMOSTAT		CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO SENSORE DI PRESSIONE	NORMALLY CLOSED CONTACT PRESSURE SENSOR
	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO	AUTOMATIC SWITCH WITH MAGNETIC-THERMIC RELAY		CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO THERMOSTATO AMBIENTE	NORMALLY CLOSED CONTACT THERMOSTAT		CONTATTO NORMALMENTE APERTO FLUSSOSTATO	NORMALLY OPEN CONTACT FLOW SENSOR
	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE	AUTOMATIC SWITCH WITH MAGNETIC-THERMIC AND DIFFERENTIAL RELAY		FINECORSA APERTO	OPEN LIMIT SWITCH		CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO FLUSSOSTATO	NORMALLY CLOSED CONTACT FLOW SENSOR
	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE	AUTOMATIC SWITCH WITH DIFFERENTIAL RELAY		FINECORSA CHIUSO	CLOSED LIMIT SWITCH		CONTATTO NORMALMENTE APERTO SENSORE DI LIVELLO	NORMALLY OPEN CONTACT LEVEL SENSOR
	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO SALVAMOTORE	AUTOMATIC SWITCH OVERLOAD CUTOUT WITH MAGNETIC-THERMIC RELAY		CONTATTO DI CHIUSURA CONTATTORE	CLOSING CONTACT CONTACTOR		CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO SENSORE DI LIVELLO	NORMALLY CLOSED CONTACT LEVEL SENSOR
	RELE' TERMICO	THERMAL RELAY		CONTATTO DI CHIUSURA RELE' PASSO-PASSO	CLOSING CONTACT STEP-STEP RELAY		CONTATTO NORMALMENTE APERTO OROLOGIO	NORMALLY OPEN CONTACT CLOCK
	TRASFORMATORE	TRANSFORMER		CONTATTO NORMALMENTE APERTO TEMPORIZZATO ALL' ECCITAZIONE	NORMALLY OPEN CONTACT TIMING THE CLOSURE WHEN ENERGIZED		CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO OROLOGIO	NORMALLY CLOSED CONTACT CLOCK
	TRASFORMATORE DI SICUREZZA	SAFETY TRANSFORMER		CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO TEMPORIZZATO ALL'ECCITAZIONE	NORMALLY CLOSED CONTACT TIMING THE CLOSURE WHEN ENERGIZED		CONTATTO NORMALMENTE APERTO PULSANTE	NORMALLY OPEN CONTACT PUSH BUTTON

SIMBOLO SYMBOL	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	SIMBOLO SYMBOL	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	SIMBOLO SYMBOL	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
	CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO PULSANTE	NORMALLY CLOSED CONTACT PUSH BUTTON		LAMPADA DI SEGNALAZIONE	SIGNAL LAMP		MORSETTO NEL QUADRO ELETTRICO	TERMINAL IN CONTROL BOARD
	CONTATTO NORMALMENTE APERTO PULSANTE DI EMERGENZA	NORMALLY OPEN CONTACT EMERGENCY PUSH BUTTON		LAMPADA DI SEGNALAZIONE LAMPEGGIANTE	SIGNAL LAMP FLASHING		MORSETTO APPARECCHIATURA	EQUIPMENT TERMINAL
	CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO PULSANTE DI EMERGENZA	NORMALLY CLOSED CONTACT EMERGENCY PUSH BUTTON		LED DI SEGNALAZIONE	SIGNAL LED		MORSETTI IN CAMPO	TERMINAL IN FIELD
	CONTATTO NORMALMENTE APERTO PULSANTE LUMINOSO	NORMALLY OPEN CONTACT LUMINOUS PUSH BUTTON		SIRENA	SIREN		TERRA	EARTH
	CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO PULSANTE LUMINOSO	NORMALLY CLOSED CONTACT LUMINOUS PUSH BUTTON		SUONERIA	BELL		MASSA	GROUND
	SELETTORE A DUE POSIZIONI	2 POSITION SELECTOR SWITCH		RONZATORE	BUZZER		SBARRA DI TERRA	EARTH BAR
	SELETTORE A TRE POSIZIONI	3 POSITION SELECTOR SWITCH		ALIMENTATORE	POWER SUPPLY			
	COMANDO CON CHIAVE	COMMAND WITH KEY		PONTE RADDRIZZATORE	DIODE BRIDGE RECTIFIER			
	BOBINA CONTATTORE	CONTACTOR COIL		BATTERIA DI ACCUMULATORI	ACCUMULATOR BATTERY			
	BOBINA RELE' PASSO-PASSO	STEP-STEP RELAY COIL		CONTATORE ENERGIA	ELECTRIC METER			
	BOBINA RELE' TEMPORIZZATO ALL' ECCITAZIONE	RELAY COIL DELAYED WHEN ENERGIZED		TOROIDE	TOROID			
	BOBINA RELE' TEMPORIZZATO ALLA DISECCITAZIONE	RELAY COIL DELAYED WHEN DE-ENERGIZED		CONTAORE	HOURLY COUNTER			
	BOBINA RELE' TEMPORIZZATO ALL' ECCITAZIONE E DISECCITAZIONE	RELAY COIL DELAYED WHEN ENERGIZED AND DE-ENERGIZED		RESISTENZA VARIABILE	VARIABLE RESISTOR			
	BOBINA RELE' AUSILIARIO	RELAY COIL		INTERRUTTORE DI PROSSIMITA'	PROXIMITY SWITCH			
	ELETTROVALVOLA	SOLENOID VALVE		FOTOCPELLULA	PHOTOELCTRIC CELL			

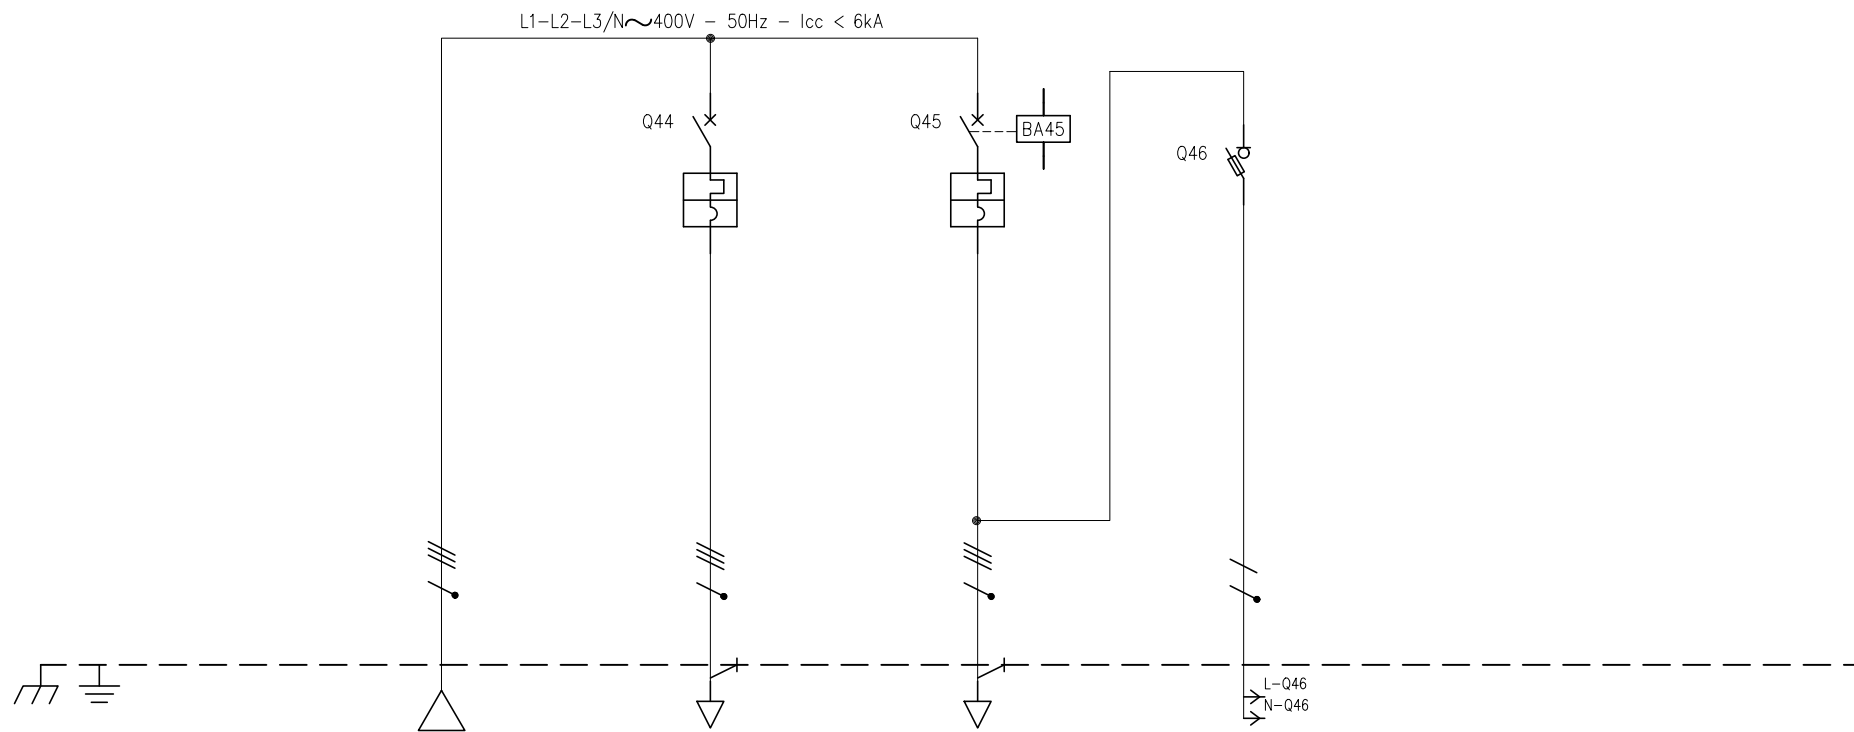

UTENZA	DENOMINAZIONE		LINEA DA QEG	LINEA QUADRO CAMPI ESISTENTE		LINEA QUADRO QESP SPOGLIATOIO		AUSILIARI BOBINA	
	SIGLA								
	TIPO	POTENZA TOT. kW							
	POTENZA kW	lb A							
	COEF. CONTEMP.	COS ϕ							
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE			MT		MT			
	TIPO								
	N.POLI	In A		4	125 Reg.	4	125 Reg.		
	Ith A	Idn A		125		40			
	Im (o curva) A	Pdi kA		C	6	C	6		
FUSIBILE	TIPO						10.3 x 38		
	CALIBRO	A					1P+N x 6A gG		
CONTATTORE	TIPO								
	In A	Pn kW							
RELE' TERMICO	TIPO								
	TARATURA	A							
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO		ESISTENTE	FG16R16 0.6/1kW		FG16OR16 0.6/1kW			
	FORMAZIONE		3x(1x120)+1x120	3x(1x120)+1x120		4x16 + Cu 35mmq			
	LUNGHEZZA					da imp. di terra			
	Iz A								
	C.d.T. a In %	C.d.T. a lb %							
	Zk m \hat{e}	Zs m \hat{e}							
	Ik trifase/monof. kA	Ik1 fase/terra kA							
NUMERAZIONE MORSETTIERA									

DATA	31/07/2024	Comune di Casnate con Bernate	TSI Unipersonale S.r.l.	SCHEMA QUADRO ELETTRICO SEZIONAMENTO QESEQ	PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
DISEG.	L.T.		Via Leopardi, 39 22070 Grandate (Co)		
VISTO	D.B.				
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR. D.B.	SOST. IL: SOST. DA: ORIGINE:
					UNIFILARE
					240675-IE03-SQ-00
					FOGLIO 4 DI 5 SEGUE

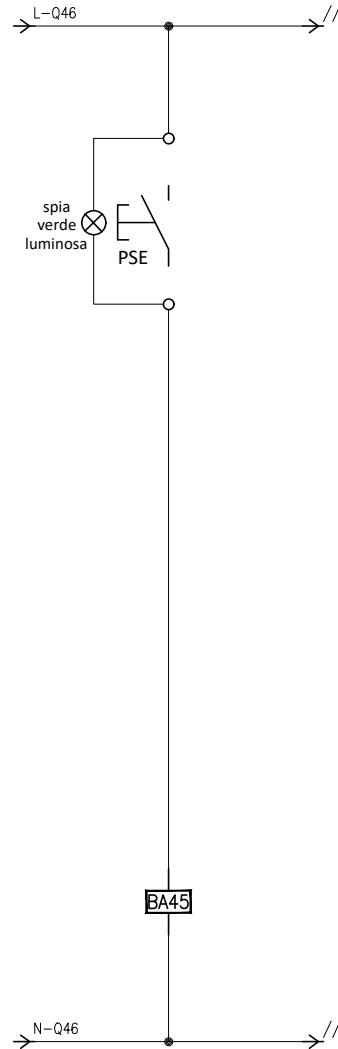

| SGANCIO CENTRALE TERMICA |

				DATA	31/07/2024	Comune di Casnate con Bernate	TSI Unipersonale S.r.L.	SCHEMA QUADRO ELETTRICO	PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO	
				DISEG.	L.T.		Via Leopardi, 39 22070 Grandate (CO)	SEZIONAMENTO		
				VISTO	D.B.			QESEZ	AUSILIARI	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	D.B.	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	240675-IE03-SQ-00	FOGLIO 5 DI 5 SEGUE