

40	50	SCUOLE, OSPEDALI, ECC.
60	70	ALTRI RICEVITORI F. A
55	65	ALTRI RICEVITORI F. B
	notturno	
	FASCIA B AI SENSI DEL DPR 142	
	FASCIA A AI SENSI DEL DPR 142	
	FASCIA B AI SENSI DEL DPR 459	
	FASCIA A AI SENSI DEL DPR 459	

Strade tipo "Cb" — fascia 100 m 50 m

L A G O I N C L A S S E II


CLASSE 1	75	50	45	40	35	valori limite di emissione diurni
CLASSE 2	50	45	40	35	30	valori limite di emissione notturni
CLASSE 3	55	50	45	40	35	valori limite di emissione diurni
CLASSE 4	60	55	50	45	40	valori limite di emissione notturni
CLASSE 5	65	60	55	50	45	valori limite di emissione diurni
CLASSE 6	70	65	60	55	50	valori limite di emissione notturni

definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995

**COMUNE DI MONGUZZO**  
 PROVINCIA DI COMO - cap. 22040  
 tel. 031620111 - telefax 031617312  
 codice fiscale - partita iva 00554160133  
**PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA (P.Z.A.)**

**integra**  
 controllo ambientale integrato  
 22036, 698, Via Lambertini, 10  
 Tel./Fax: 031.333.888.84  
 E-mail: info@integracoi.it

AUTORE: Ing. Mauro Pera  
 VISTO: Ing. Massimo Chione  
 scala 1:2000  
 data Febbraio 2011 R.4°

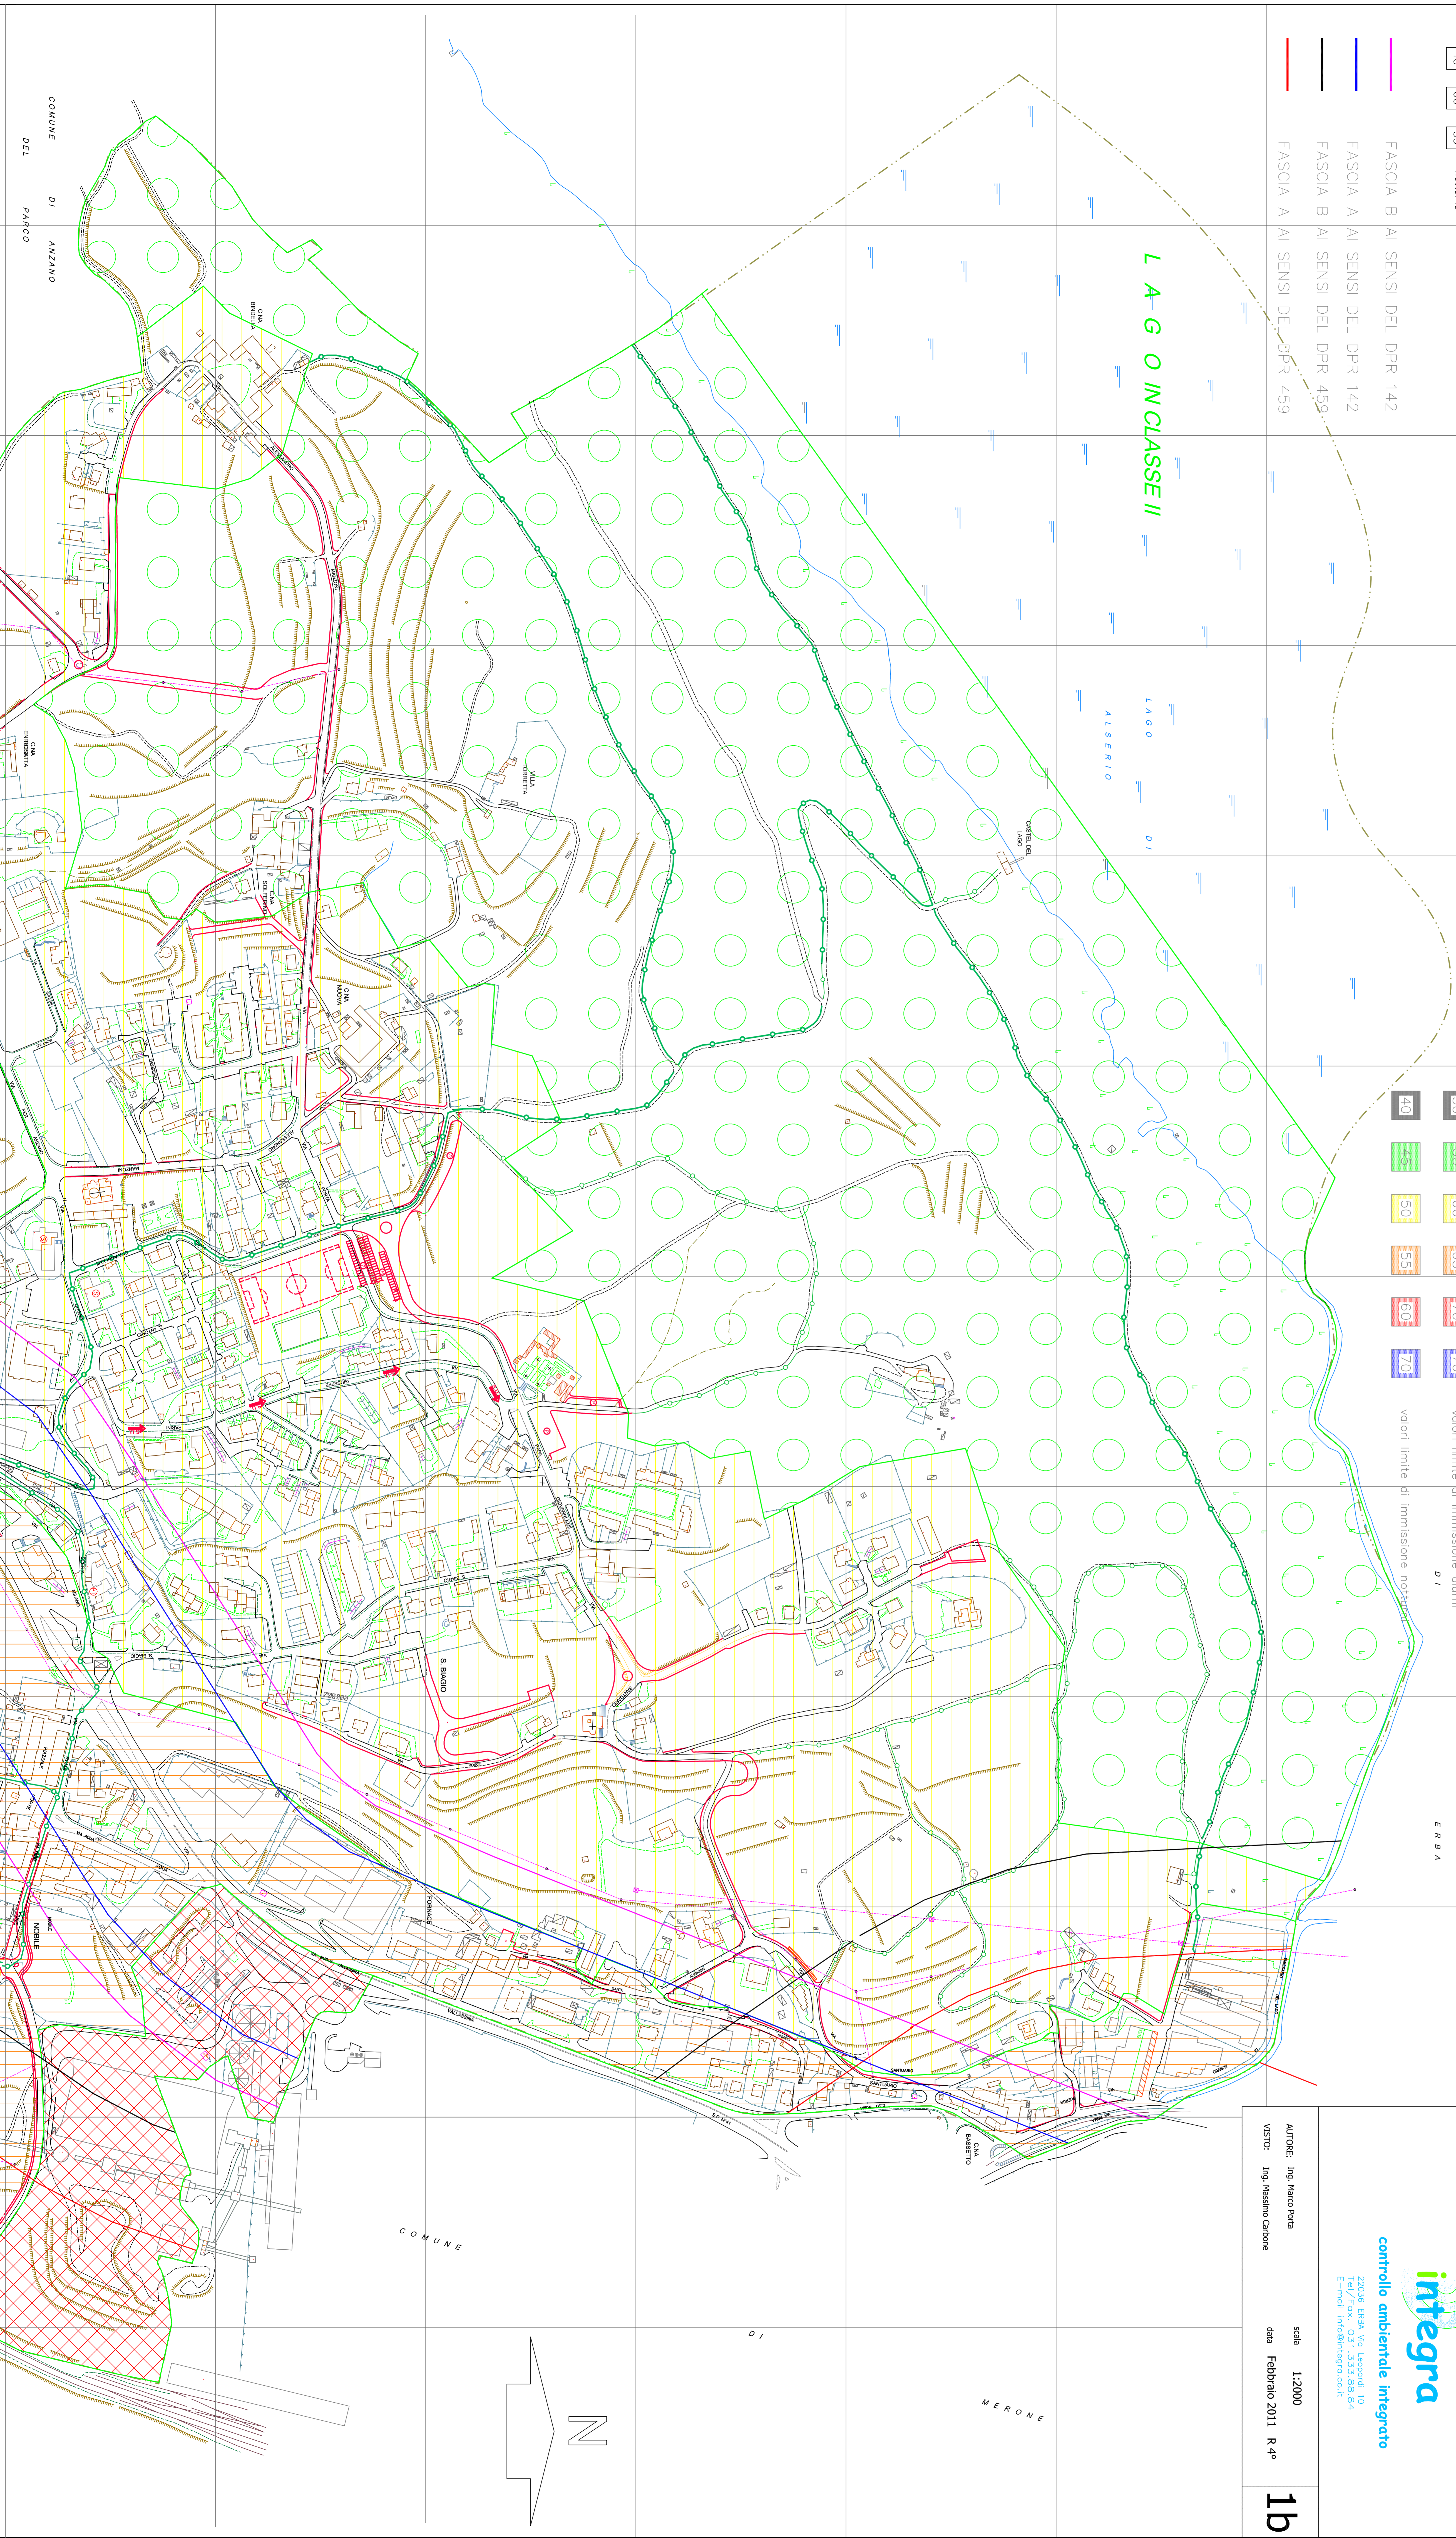

COMUNE DI ANZANO DEL PARCO

COMUNE

MERONE